


基礎形状図

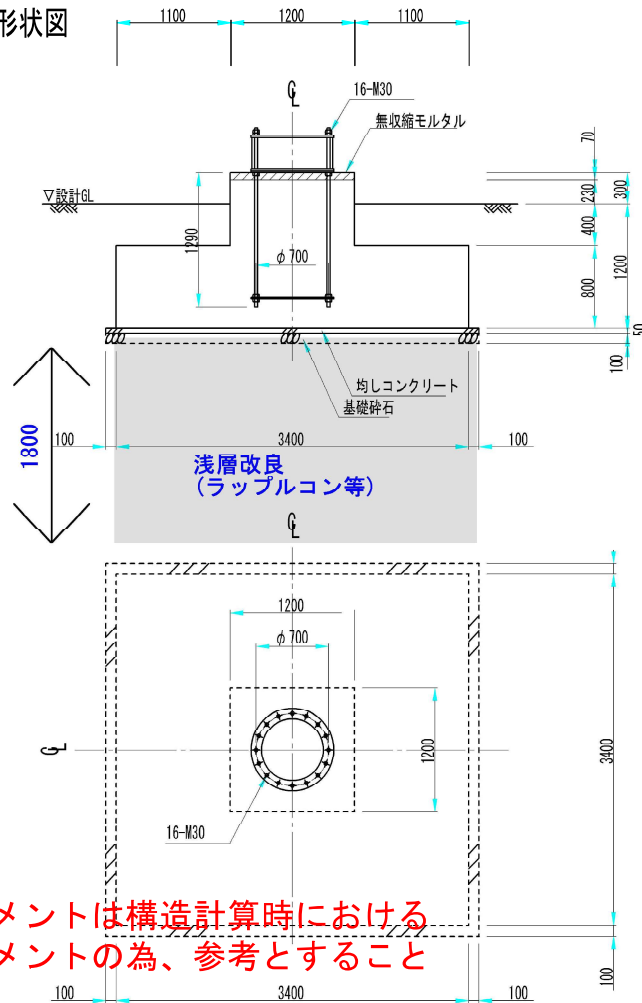


下記コメントは構造計算時における
指示コメントの為、参考とすること


特記事項

- ・Fc:24 JIS規格品
- ・D16以下:材種SD295
- ・上端筋と下端筋は20dラップさせ、かつ90度に折り曲げて余長15dを確保すること。
- ・簡易計測器(ポータブルコーン貫入試験等)にて地耐力(50kN/m²以上)を確認し監理者に報告すること。確認ができなかった場合は監理者と協議のうえ、地盤改良を行うこと。
⇒積算上(表層のN値不明、一部N=2ではとれない)
設計支持層は玉石混じりシルト質砂礫層とする。
基礎下端から支持層までの1.8mは浅層改良とし長期支持力50kN/m²とする。
※浅層改良想定の場合碎石なし

基礎配筋図

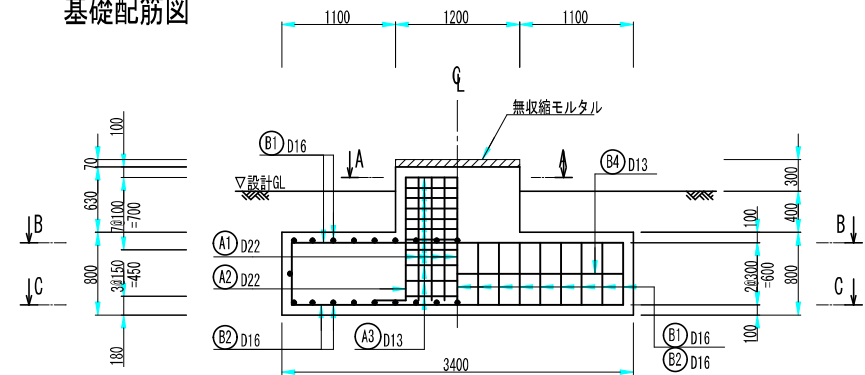

基礎サイズ：
3400×3400×D800

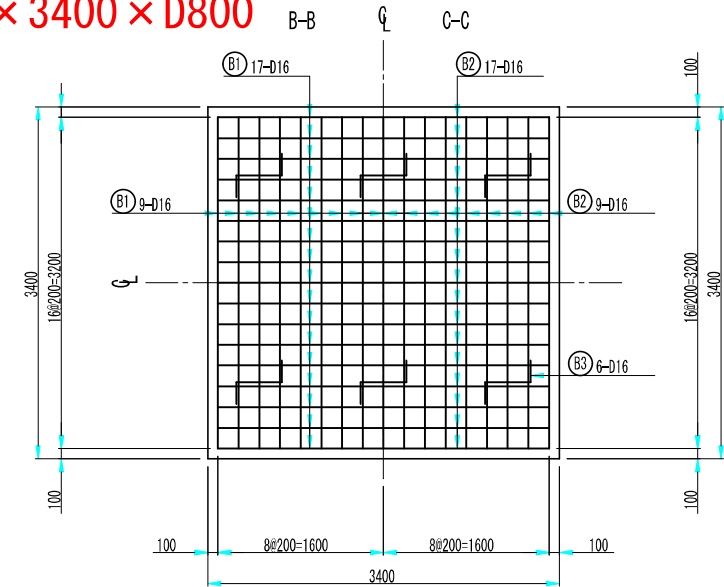

A-A

